


SKALA 1:100

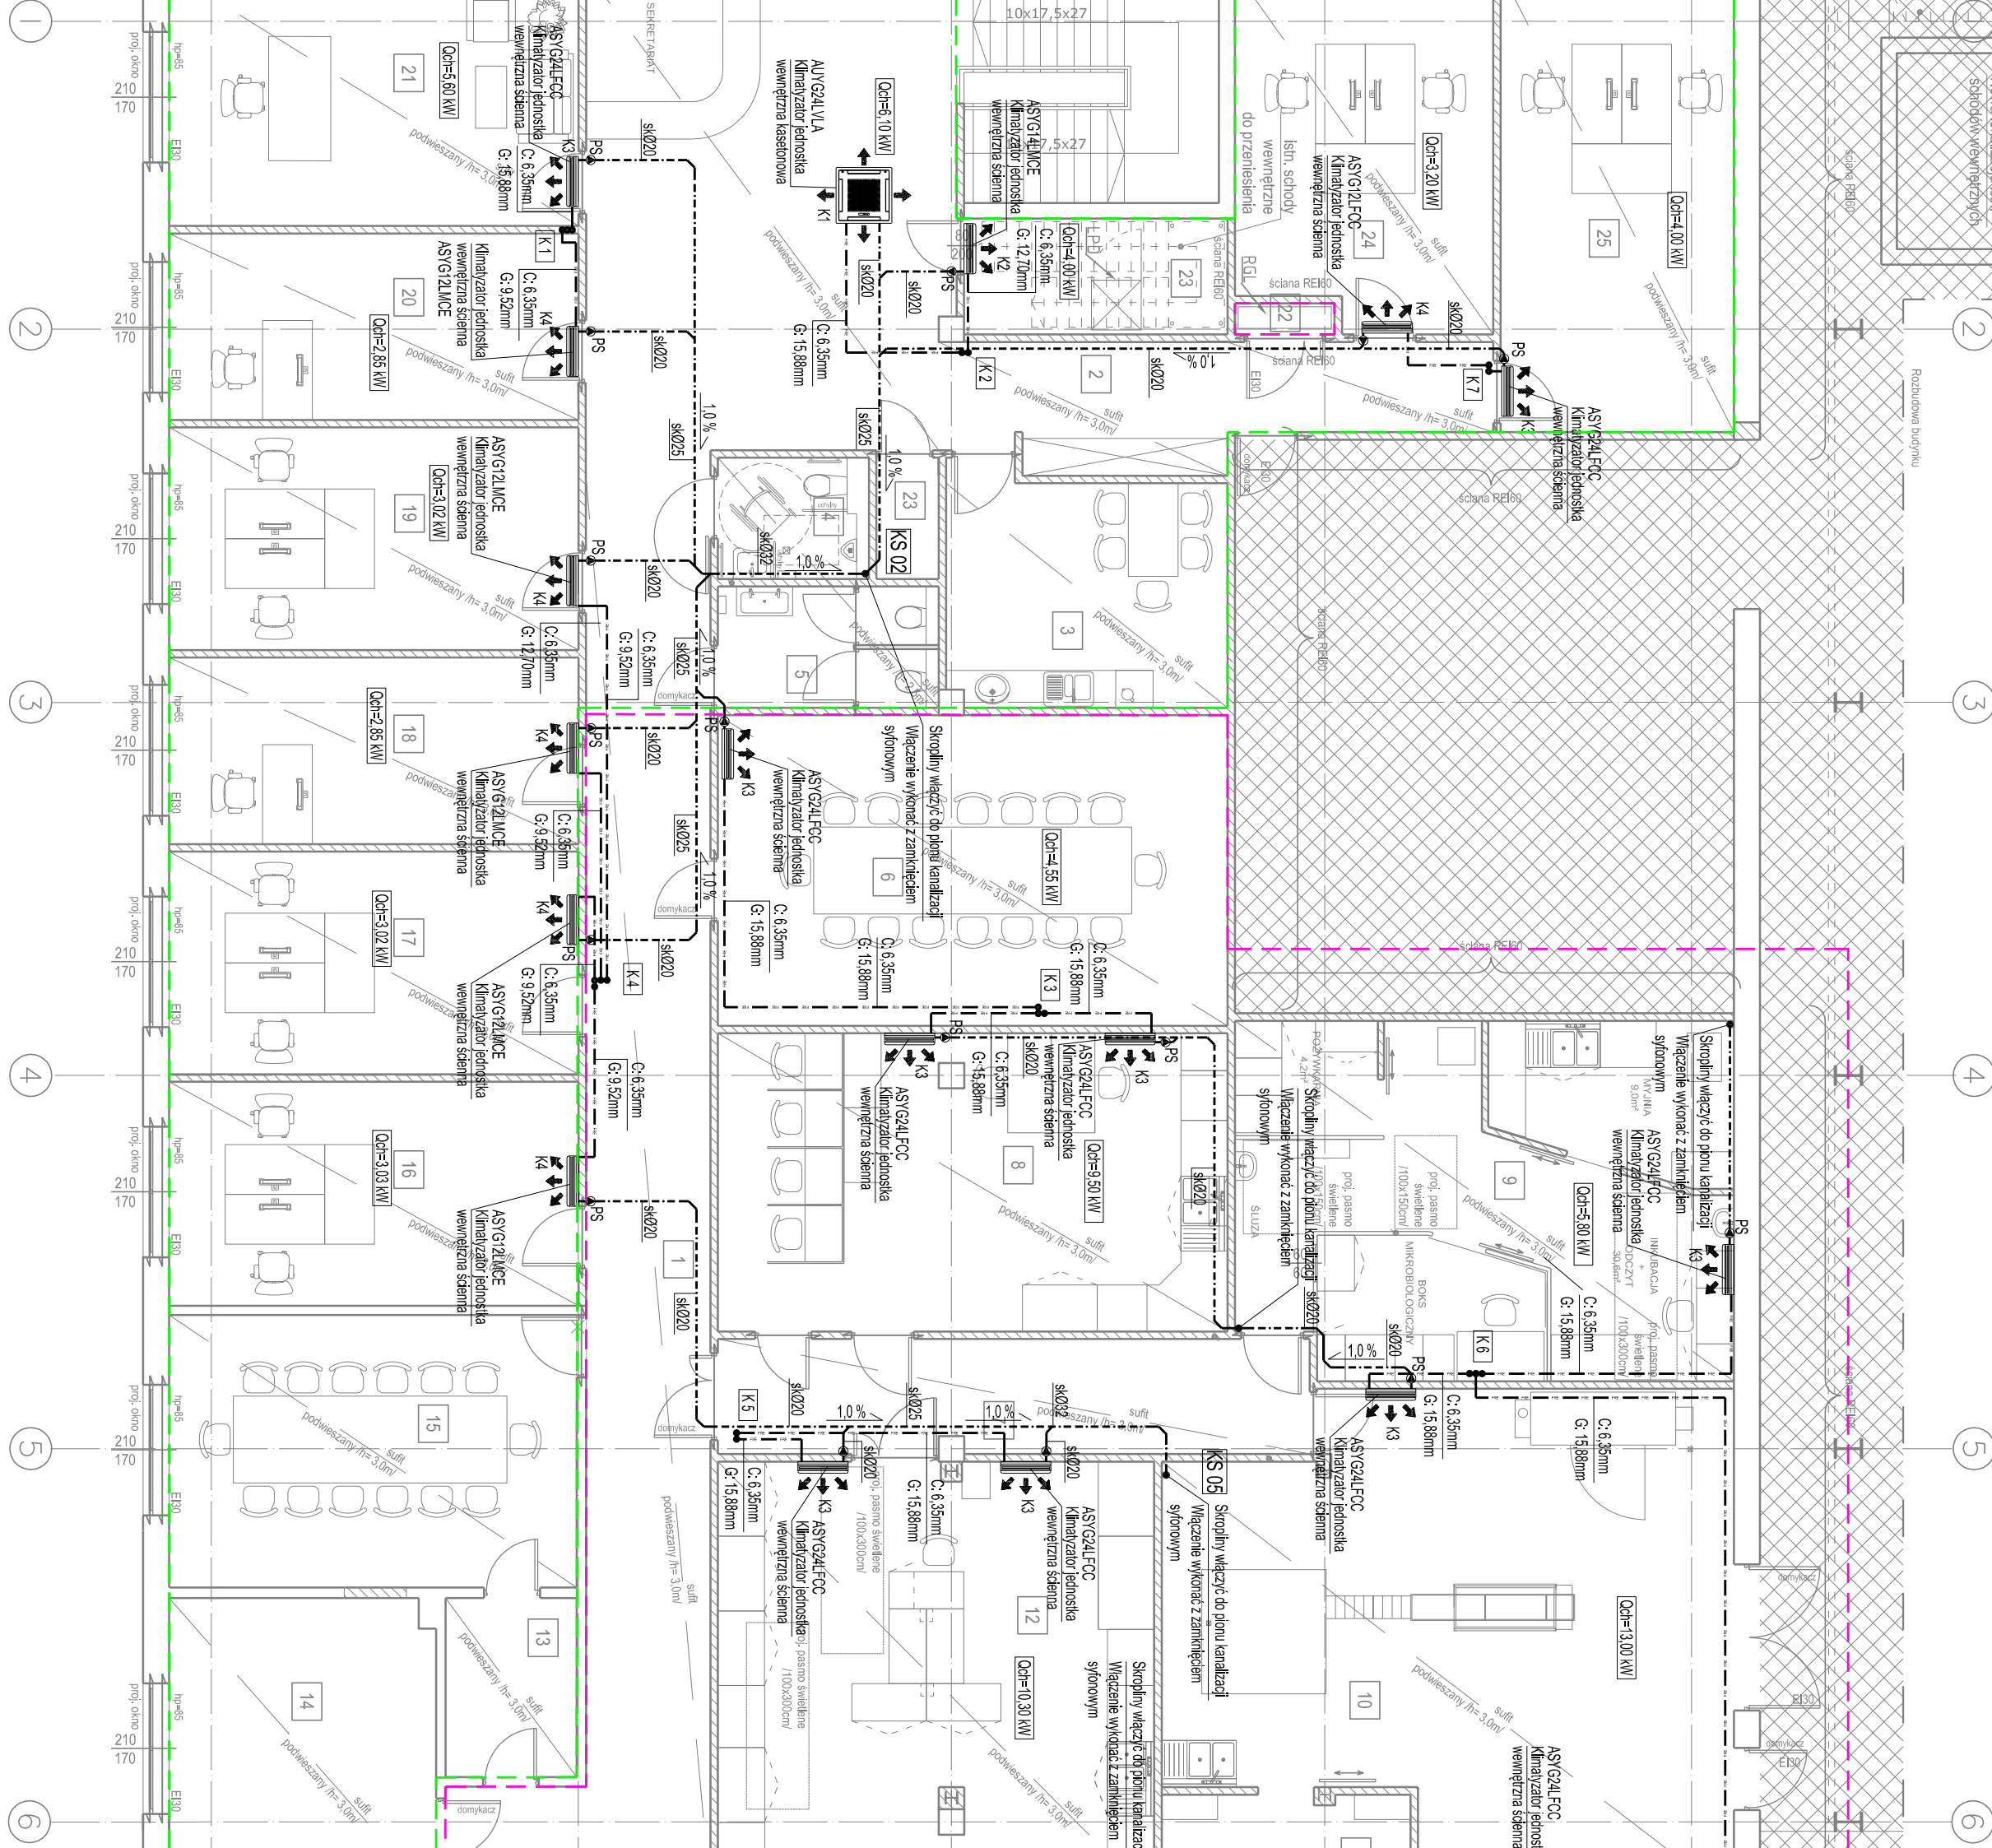

- LEGENDA:**

  - Przewody instalacji odpowiadające szrotom
  - Cx, 3,8mm Sienica przewodu instalacji liniaizacji - drzew
  - G: 15,8mm Sienica przewodu instalacji liniaizacji - gaz
  - s4025 Sienica przewodu instalacji odpowiadająca szrotom

**UWAGI:**

Pompa skroplin montowana w przyszytej siłku podłogowego Przewodu szrotobłędem do oddzielenia (czyli) wszystkie wyłazy, (tęsi), pozostawiać należy sprężać na uszczelnienie.

Przewód montować uszczelniać na materiale odpowiadającym Wykonawcy prac montażowych.

↓

• PS

Poniżej instalacji liniaizacji

• **KS 01** •

**GS-6-G1 W1**

Przy instalacji liniaizacji szrotowej

Zaprzeczanie na moc chłodniczą (Z/sł ciepła)

Jednostka wentylacja typ szrotowy (Split inwerter)

Jednostka wentylacja typ szrotowy (Split inwerter)

# RZUT FRAGMENTU PIĘTRA

Skala 1:10



Lp.	Nazwa pomieszczenia
	PIĘTRO
1	KOMUNIKACJA
2	KOMUNIKACJA
3	POMIESZCZENIE SOCIALNE
4	WC DAWISKI
5	WC MĘSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6	SALA MULTIMEDIALNA
7	POM. POJONOCICZE - KOMUNIKACJA WNIĘTRZNA
8	ORGANOLEPTYKA
9	IMKROBIOLOGIA
10	LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE
11	MAGAZYN PROBEK
12	FIZYKO-CHEMIA
13	PRZEDSIĘWZIENIE SALI KONFERENCYJNEJ
14	POKOJ BIUROWY
15	SALA KONFERENCYJNA
16	POKOJ BIUROWY
17	POKOJ BIUROWY
18	POKOJ BIUROWY
19	POKOJ BIUROWY
20	BIURO ZARZĄDU
21	GABINET PRZEDZA
22	POM. ROZDZIELNI RGL
23	POM. LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI LPD
24	POKOJ BIUROWY
25	POKOJ BIUROWY
26	POM. GOSPODARSTWA

[illegible]