


SCHEMAT INSTALACJI GLIKOŁOWEGO ODZYSKU CIEPŁA DLA UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

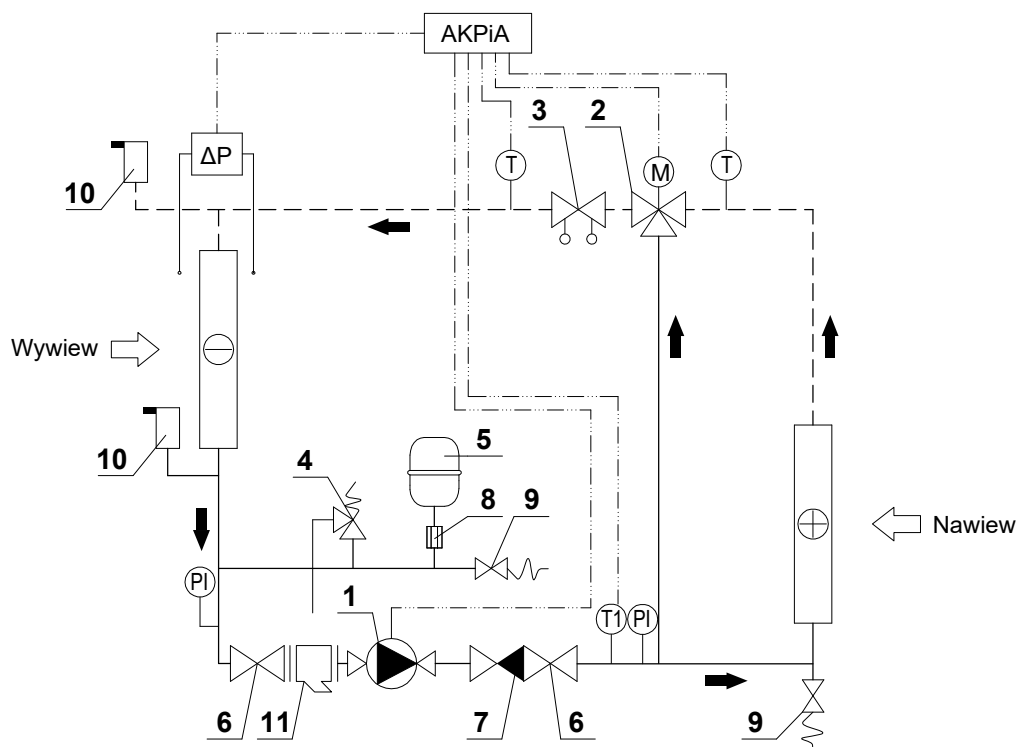

OZNACZENIA

- 1 - Pompa obiegowa
- 2 - Zawór trójdrogowy z siłownikiem
- 3 - Zawór równoważący
- 4 - Zawór bezpieczeństwa
- 5 - Naczynie przeponowe
- 6 - Zawór kulowy odcinający kołnierzowy
- 7 - Zawór zwrotny kołnierzowy
- 8 - Szybkozłącze
- 9 - Zawór do napełniania i opróżniania instalacji
- 10 - Automatyczny odpowietrznik
- 11 - Filtr siatkowy kołnierzowy

T1 - Czujnik temperatury glikolu wg AKPiA
PI - Manometr 0-6 bar
ΔP - Przetwornik ciśnienia wg AKPiA

ARMATURA ODZYSKU GLIKOŁOWEGO DOSTARCZANA
Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ

Temat: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ORAZ ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCEGO ODCINKA TORÓW BOCZNICY KOLEJOWEJ Rzeszów, ul. Podkarpacka, dz. nr 60/7, 60/6, 61/4, 60/1, 61/3, 61/2, 61/6, 60/9, 60/3 obr. 211 i 1778/13 i 1837/2 obr. 207				Jednostka projektowa:  PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1 tel.: +48 530 133 333					
Opracowanie:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:			
br. sanitarna: /projektant/		mgr inż. Tomasz Poterek		PDK/0044/POOS/12					
br. sanitarna: /sprawdzający/									
				Branża: sanitarna		Faza: projekt wykonawczy			
				Data: grudzień 2019		Skala: —			
Inwestor:				Nazwa rysunku:				Nr.rys:	
MAKARONY POLSKIE S.A. ul. Podkarpacka 15A 35-001 Rzeszów				SCHEMAT UKŁADU ODZYSKU GLIKOŁOWEGO				WM-05	
								Wersja: A	